



ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการ

ให้มีการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิม
ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มี
การระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอเพื่อเป็นการปกป้อง
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติ
สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ
และนายอำเภอบางแก้ว จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใด
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด
ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ
ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ
ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอและพนักงาน
ส่วนตำบลนาปะขอที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่
ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ
ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตาม ข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมัน
ในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒)
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละ
สองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองการบริหารส่วนตำบลนาปะขอรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ
ออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นายมนเทียร มนตรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลนาปะขอ

เห็นชอบ

(นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ)

นายอำเภอบางแก้ว

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรบ่อดักไขมัน (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
๑๐	๐.๒๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๕	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๕๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๙๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๘	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๘๔	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ดังนี้

เอกสารแนบท้าย


แบบที่ ๑
สำหรับบ้านพักอาศัย

แบบถังตกไขมัน ขนาด ๑ ครวเรือ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๕2"-3"

บ่อพักมีขนาดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ๐.๔๐x๐.๕๐
พร้อมฝา (ท้องตลาด)


ท่อน้ำออกไปข้างดักไขมัน PVC Ø 2"-3"

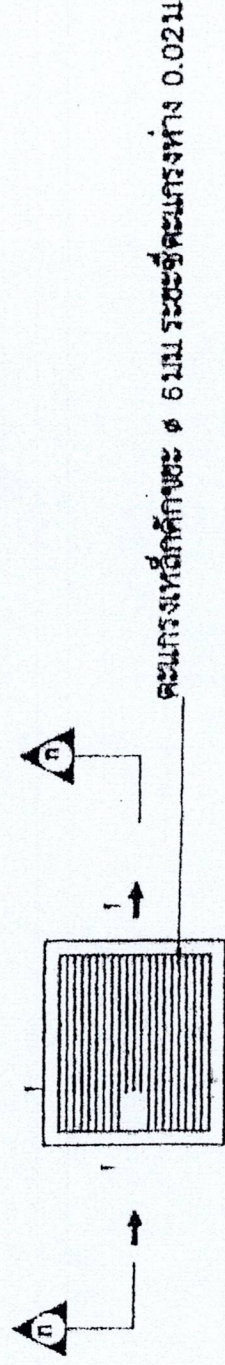

แปลสั้นถึงใจทุกยุค

น้ำพื้งจากครัว PVC.๑2"-3"

主 張 實 證

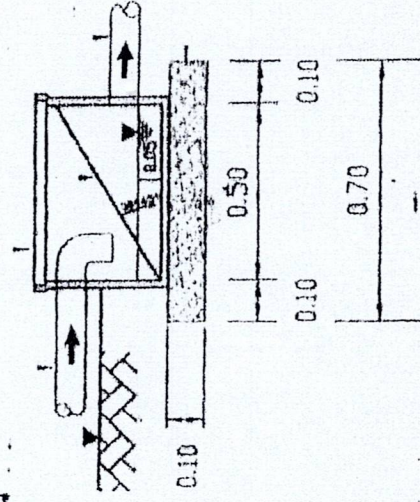

บ่อพักริมนาคี (เชื่อมด้วยรั้วรูปขบวนขนาด 0.40x0.50
พร้อมฝา (ทองแดง)


คณะกรรมการผู้คัดเลือกฯ ๑ 5 มม ระยะที่คณะกรรมการฯ 0.02 มม

ท่อนำออกไปข้างคอกไบนัม PVC Ø 2"-3"

ਮਾਧਿਯੋਗਪਾਲਕਮਲਾ

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

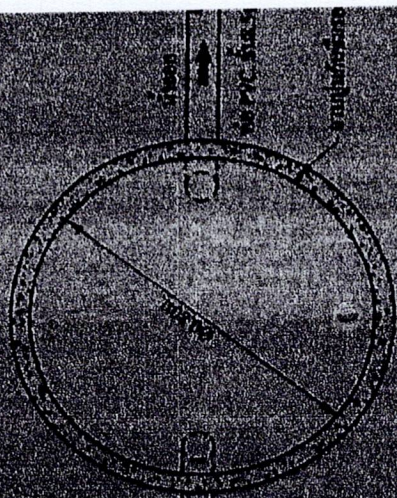

เปลี่ยนชื่อใหม่

THE
JOURNAL
OF
THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE
OF GREAT
BRITAIN
AND IRELAND
PART 1
1905



ИСТОРИЯ

[illegible]

แบบที่ ๒
สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถึงดักไขมัน ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร

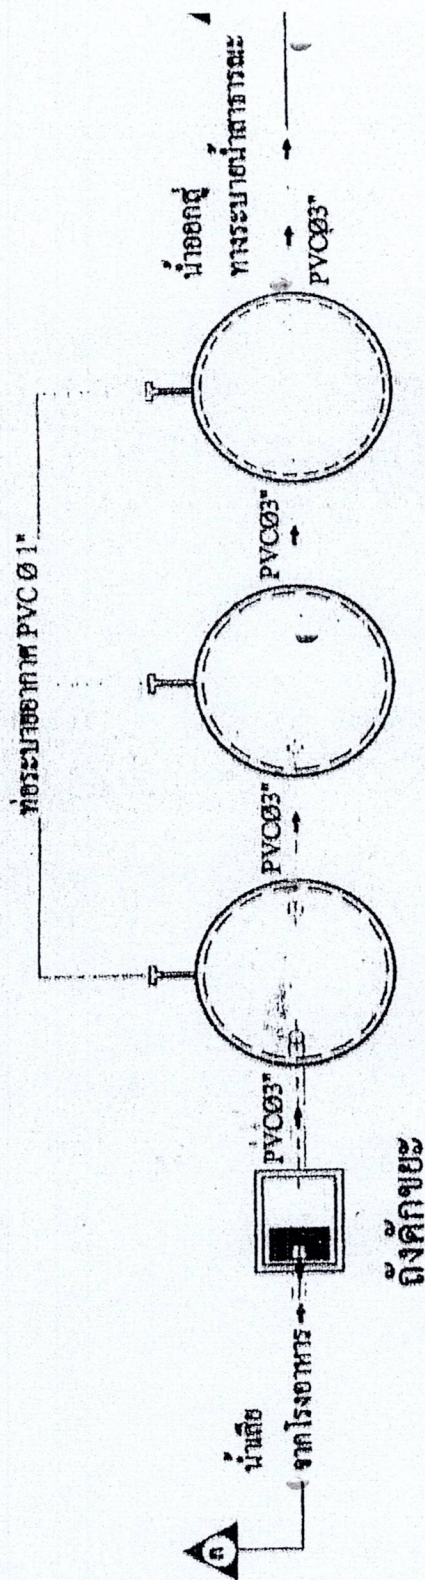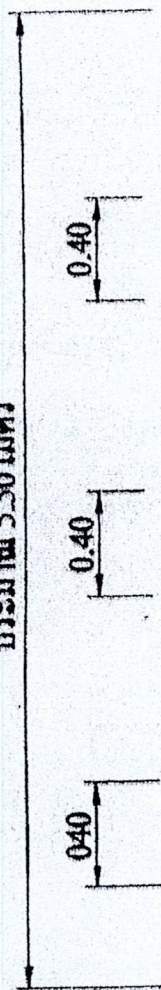

ถังวัดน้ำ 1 ถังวัดน้ำ 2 ถังวัดน้ำ 3

ถังวัดน้ำขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังวัดน้ำ 1 ถังวัดน้ำ 2 ถังวัดน้ำ 3 (สำหรับนักเรียน 500 - 700 คน)

ถังวัดน้ำ 1 ถังวัดน้ำ 2 ถังวัดน้ำ 3 (สำหรับนักเรียน 500 - 700 คน)

ถังวัดน้ำ 1 ถังวัดน้ำ 2 ถังวัดน้ำ 3 (สำหรับนักเรียน 500 - 700 คน)

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนสิ่งแวดล้อม)	
โครงการ	
ชื่อโครงการ	แบบมาตรฐานติดตั้งถังวัดน้ำแบบวงกลม
ผู้รับผิดชอบ	นาย เจริญ วัฒนกุล
ผู้ตรวจสอบ	นาย สมศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้ดำเนินการ	นาย สมศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้ประเมิน	นาย สมศักดิ์ วัฒนกุล
ผู้จัดทำ	นาย สมศักดิ์ วัฒนกุล

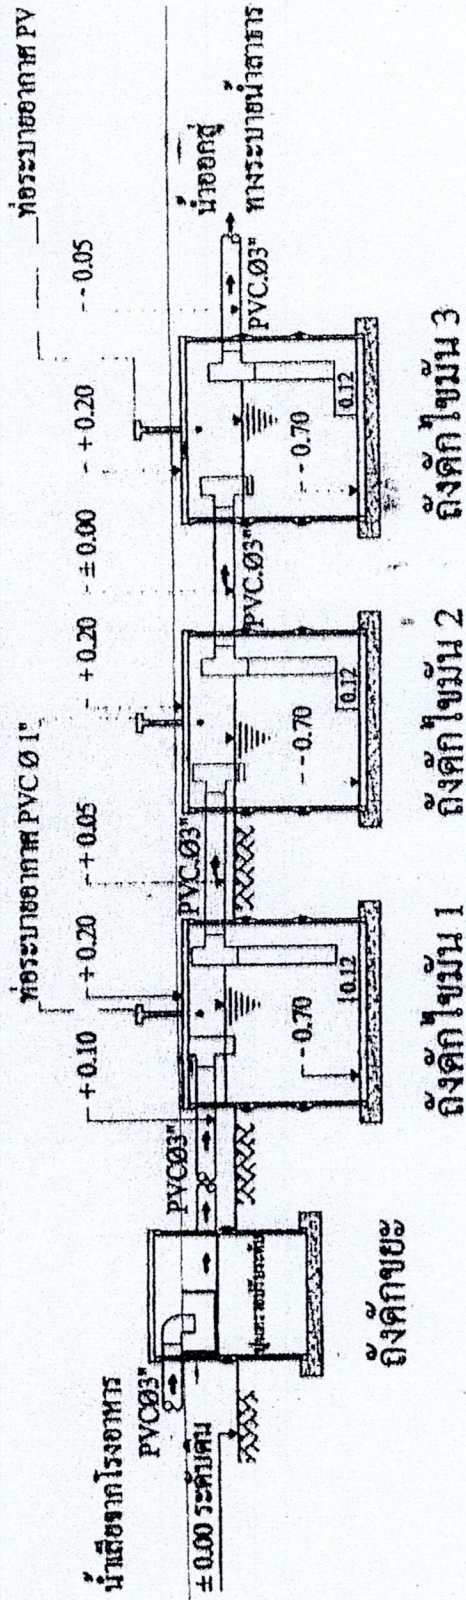

รูปตัด ก - ก ถึงตกไข่บินขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

(สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน)

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังตกไข่บิน ถังปูนซีเมนต์สำหรับใช้เก็บน้ำ ขนาด 0.50 x 0.40 ม. (สำหรับขนาด ที่องศา)

ถังตกไข่บิน วงขอบซีเมนต์สำหรับรูป ขนาด Ø 1.00 ม. (สำหรับระยะ 28 เมตร) โดยรอบพร้อมเสริมลวด)


ท่อระบายอากาศ PVC Ø1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสีย)	
โครงการ	โครงการ
นาย ภูมิ วัฒนวิทย์	นาย ภูมิ วัฒนวิทย์
นาย สมชาย วัฒนวิทย์	นาย สมชาย วัฒนวิทย์
นาย สมชาย วัฒนวิทย์	นาย สมชาย วัฒนวิทย์
นาย สมชาย วัฒนวิทย์	นาย สมชาย วัฒนวิทย์
นาย สมชาย วัฒนวิทย์	นาย สมชาย วัฒนวิทย์

นำทั้งจากครัว PVC.02"-3"

บ่อพักดินขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปรีขนาด 0.40x0.50
พร้อมฝา(ทองตลาด)

ก่อนนำออกไปข้างรังค์กัโซมัน PVC ๑ 2"-3"

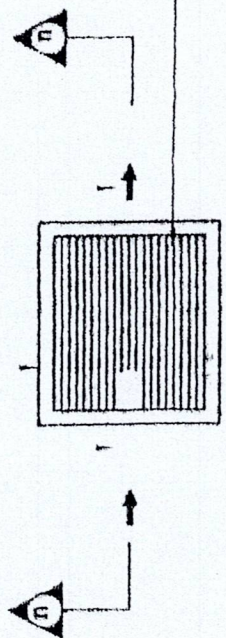

แปลจนถึงดักยยะ


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 0.40x0.50
พร้อมฝา (ท้องตลาด)

± ၃၁၆၂၅၀

คะแนนรวมเฉลี่ยที่คัดักายคะ ๑ 6 มล ระยะที่ตะแบกร่างห่าง 0.02 ม

ท่อนำออกไปเข้าถังคักไยมัน PVC Ø 2"-3"

มหาวิทยาลัยสุโขทัย

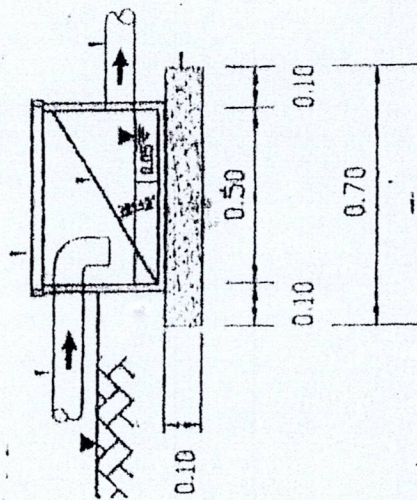

५०२

[illegible]

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

แบบถึงดักไขมัน

ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน

อังกฤษโบราณ

ถึงดกไข่ม้วนขนาด 4 ถบ.ม. / วัน


กรมชลประทาน

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)

ถึงศักยภาพะ ถึงขั้นขนาดสำเร็จรูปได้เหลี่ยม0.50x0.40ม. (ผืนแผ่นที่ทองตลาด)

ไปยังดักไ้บ้าน - คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลมม. 7 วัน

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนสิ่งแวดล้อม)	
โทรสาร	
แบบมาตรฐานบังคับ ใช้ในสถานประกอบการ	
ชื่อสถานประกอบการ	นาย สมชัย ตระกูลชาติ นาย ชัย ๓ ธันวาคม
ที่ตั้งสถานประกอบการ	นาย สมพงษ์ มณีรัตน์ นาย นวพล เมธีอภัยมัย
ผ.อ.เขต	นาย สมพงษ์ ขวัญเรือน
ผ.อ.จ.ก.	นาย สุพันธ์ ธีรวัฒน์

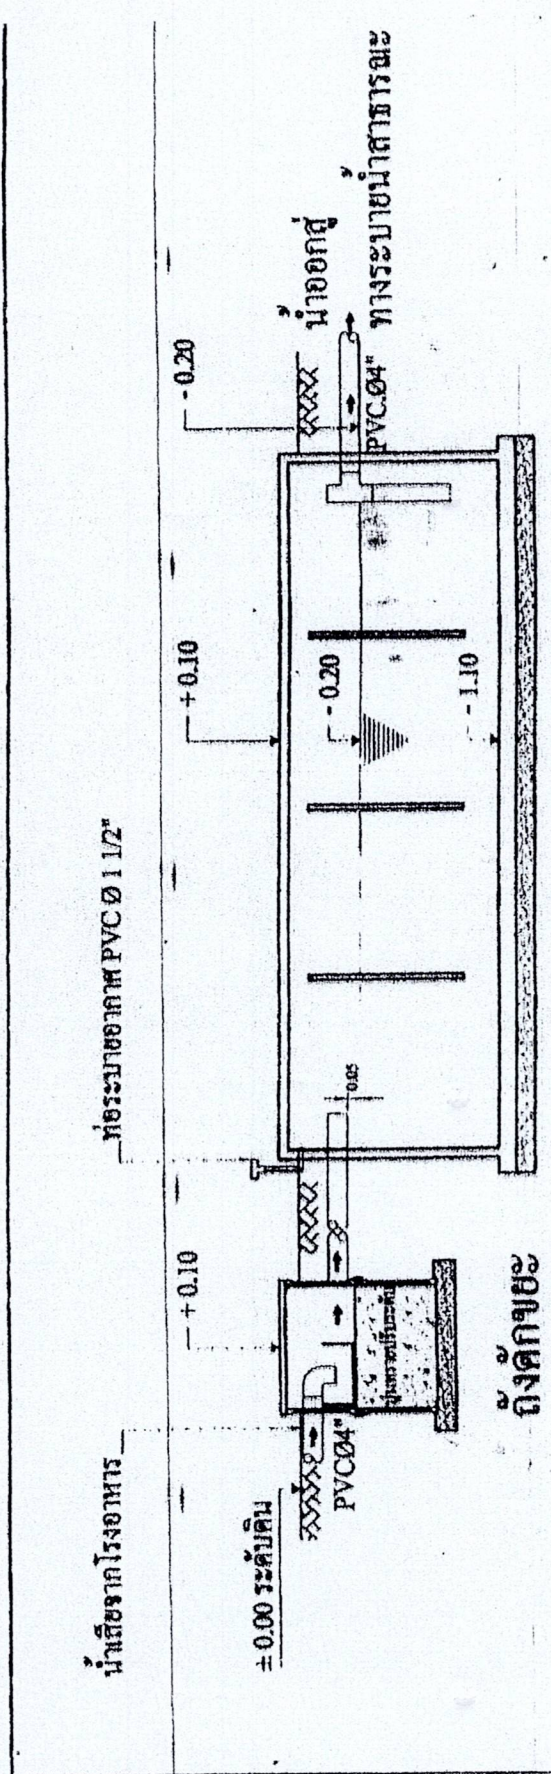

ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักไขมัน ถังดักไขมัน ถังดักไขมัน (สำหรับติดตั้งในห้องครัว)

ถังดักไขมัน ถังดักไขมัน ถังดักไขมัน (สำหรับติดตั้งในห้องครัว)

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานสิ่งแวดล้อม (ส่วนเฝ้าระวังมลพิษ)	
แบบมาตรฐานติดตั้งถังดักไขมันในห้องครัว	
นาย อดิสร อดิสร	นาย อดิสร อดิสร
นาย อดิสร อดิสร	นาย อดิสร อดิสร
นาย อดิสร อดิสร	นาย อดิสร อดิสร
นาย อดิสร อดิสร	นาย อดิสร อดิสร
นาย อดิสร อดิสร	นาย อดิสร อดิสร

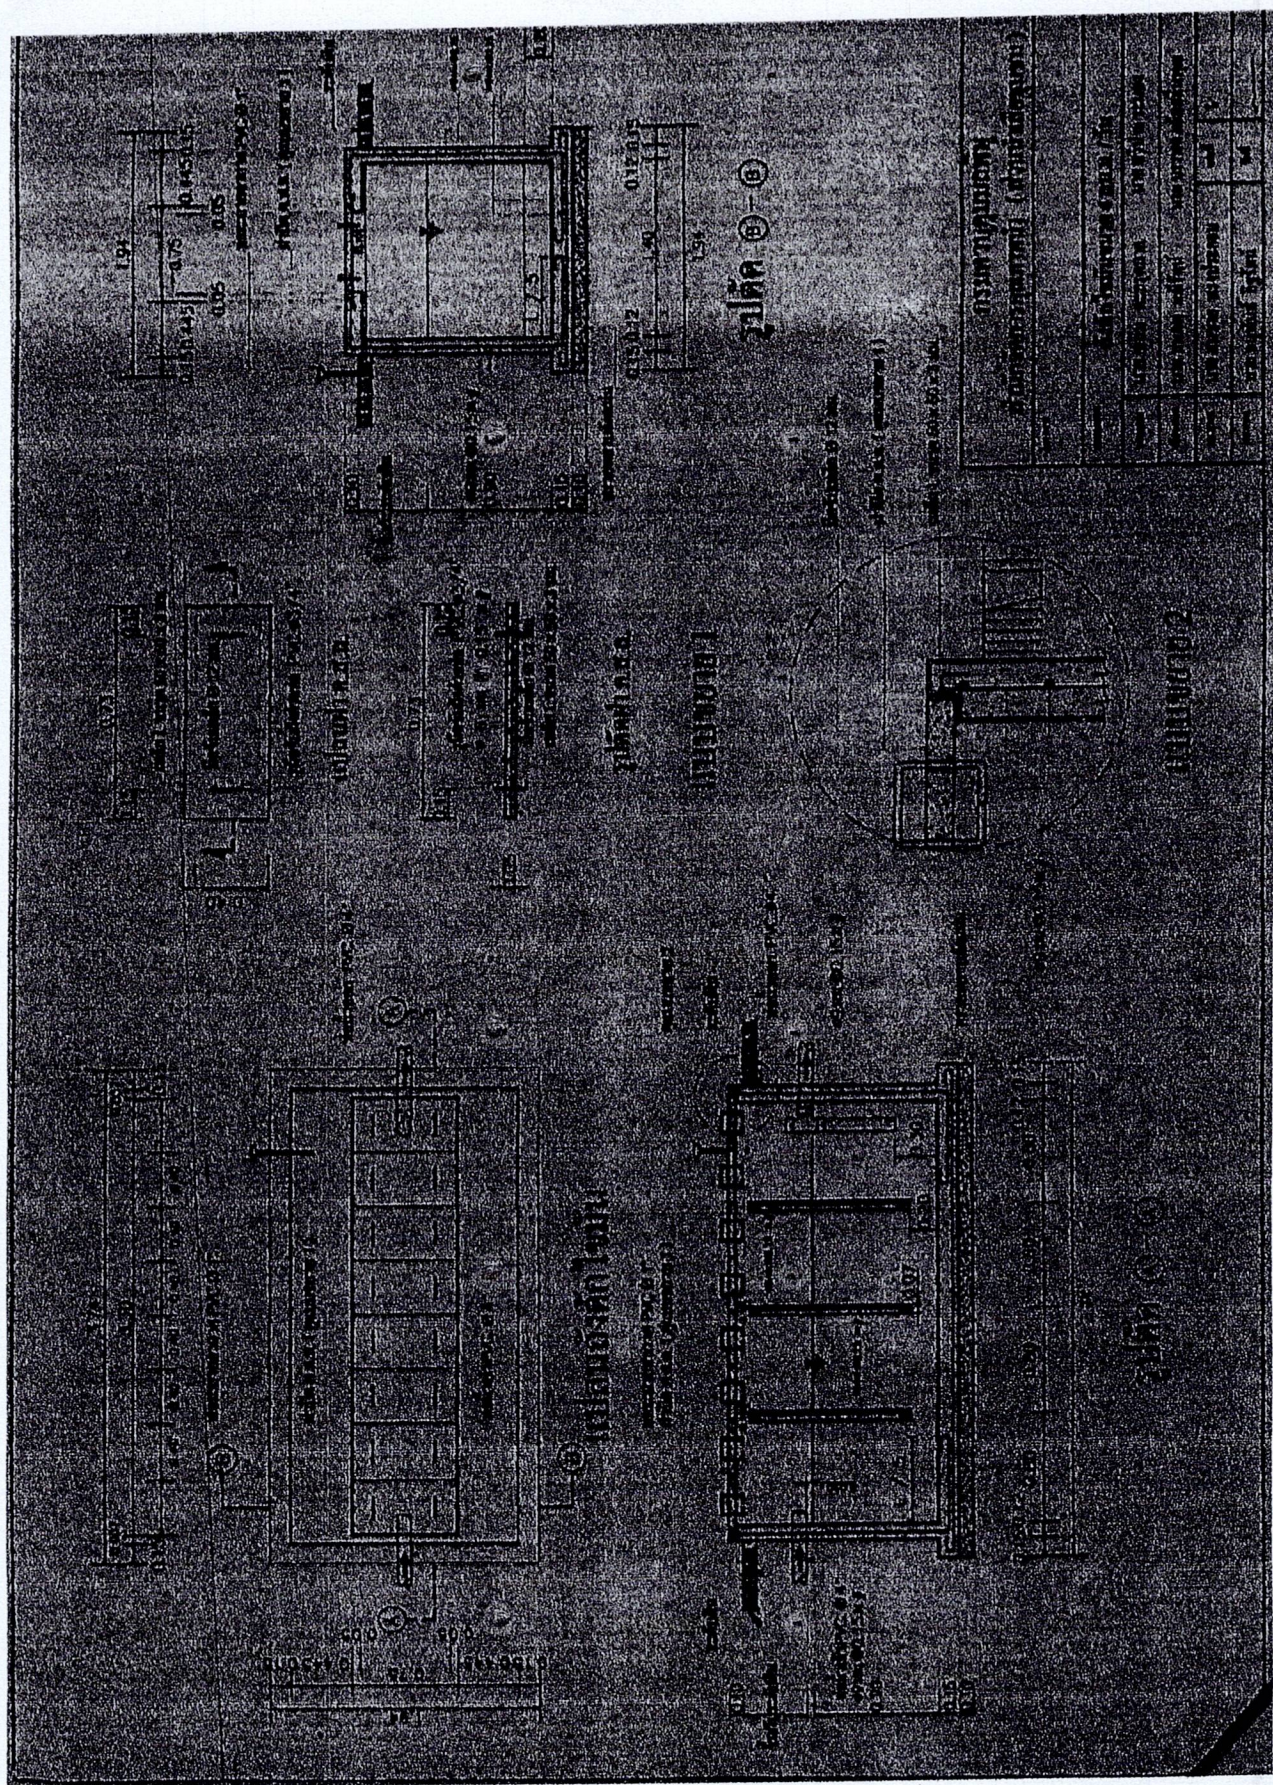


Table with 4 columns and 4 rows. The columns are labeled in Thai: ประตูเหล็ก (Iron Door), ประตูไม้ (Wood Door), ประตูกระจก (Glass Door), ประตูเหล็กกล้า (Steel Door). The rows are labeled in Thai: ประตูเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Iron Door), ประตูเหล็กชุบโครเมียม (Chromium-plated Iron Door), ประตูเหล็กชุบนิโครเจน (Nitrogen-plated Iron Door), ประตูเหล็กชุบฟอสฟอรัส (Phosphorus-plated Iron Door).


ประตูเหล็ก (Iron Door)	ประตูไม้ (Wood Door)	ประตูกระจก (Glass Door)	ประตูเหล็กกล้า (Steel Door)
ประตูเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Iron Door)	ประตูเหล็กชุบโครเมียม (Chromium-plated Iron Door)	ประตูเหล็กชุบนิโครเจน (Nitrogen-plated Iron Door)	ประตูเหล็กชุบฟอสฟอรัส (Phosphorus-plated Iron Door)
ประตูเหล็กชุบสังกะสีและโครเมียม (Galvanized and Chromium-plated Iron Door)	ประตูเหล็กชุบสังกะสีและโครเมียมและนิโครเจน (Galvanized, Chromium-plated, and Nitrogen-plated Iron Door)	ประตูเหล็กชุบสังกะสีและโครเมียมและฟอสฟอรัส (Galvanized, Chromium-plated, and Phosphorus-plated Iron Door)	ประตูเหล็กชุบสังกะสีและโครเมียมและนิโครเจนและฟอสฟอรัส (Galvanized, Chromium-plated, Nitrogen-plated, and Phosphorus-plated Iron Door)
ประตูเหล็กชุบสังกะสีและโครเมียมและนิโครเจนและฟอสฟอรัส (Galvanized, Chromium-plated, Nitrogen-plated, and Phosphorus-plated Iron Door)			

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับระบายน้ำ ขนาด 0.40x0.50 ม.

(Album) 14 photos.

ท่อนำออกไปข้างล่าง PVC Ø 2"-3"

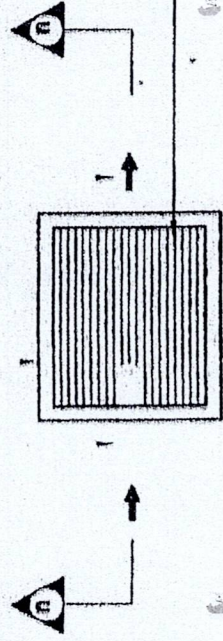

แปลจนถึงดีกาพะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

± २६१ ± १


บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสูง ๑.๕๐x๐.๕๐x๐.๕๐ ม.

หรือ (ของ) (ความ)

คะแนนรวมเฉลี่ยก็คำนวณ ๐.๐๒๗

พื่อนำออกไปข้างนอกให้มัน PVC Ø 2"-3"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

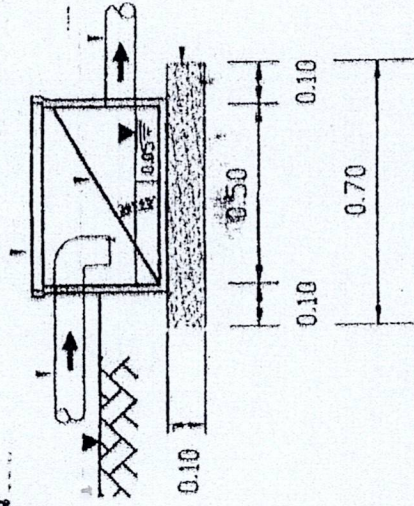

กรมควบคุมมลพิษ				
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (ส่วนบริหารจัดการ)				
โครงการ				
เลขที่โครงการ	ชื่อโครงการ			
1	การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ	สถานที่	วันที่	เวลา
2	การตรวจวัดมลพิษทางน้ำ	สถานที่	วันที่	เวลา
3	การตรวจวัดมลพิษทางดิน	สถานที่	วันที่	เวลา
4	การตรวจวัดมลพิษทางเสียง	สถานที่	วันที่	เวลา
5	การตรวจวัดมลพิษทางกลิ่น	สถานที่	วันที่	เวลา
6	การตรวจวัดมลพิษทางความร้อน	สถานที่	วันที่	เวลา
7	การตรวจวัดมลพิษทางแสง	สถานที่	วันที่	เวลา
8	การตรวจวัดมลพิษทางรังสี	สถานที่	วันที่	เวลา
9	การตรวจวัดมลพิษทางอื่น ๆ	สถานที่	วันที่	เวลา
10	การตรวจวัดมลพิษทางอื่น ๆ	สถานที่	วันที่	เวลา

પ્રજ્ઞા